



Rx⁺remote

FOX 

- Page 3 English
- Page 9 Français
- Page 15 Nederlands
- Page 21 Deutsch
- Page 27 Italiano
- Page 33 Magyar
- Page 39 Polski
- Page 45 Český
- Page 51 Slovenský
- Page 57 Română
- Page 63 Русский
- Page 69 Notes


Features

- Weatherproof Sealed Case
- Long Range Radio performance
- Digital Circuitry
- Low Battery Drain
- RX+L and RX+S Compatible

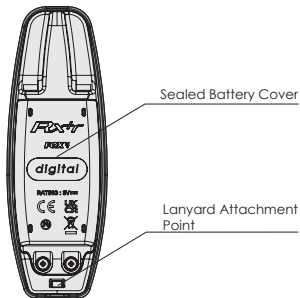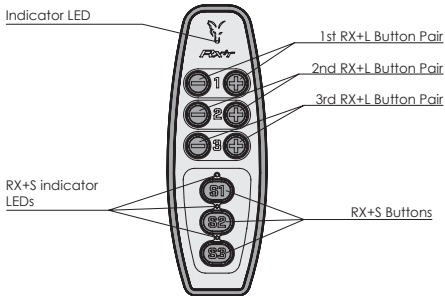

Fitting the Batteries

1. Using the supplied screwdriver unscrew the two battery cover screws.
2. Pinch either side of the battery cover to grip and pull the cover away from the case.
3. Take care removing the batteries. Insert new batteries and ensure correct polarity.
4. For best weatherproofing, ensure battery cover has a good seal by seating it in place applying firm pressure.
5. Re-fit cover and screws.




Battery Requirements

The RX+R requires 2 x LR6 AA 1.5V Alkaline batteries. The use of good quality batteries is essential for maximum battery life.

To reduce the risk of battery leakage:

- **DO NOT** mix old and new batteries
- **DO NOT** mix different battery types
- The use of rechargeable batteries is **NOT** recommended

If the RX+R will not be used for a long period please ensure the batteries are removed.



DO NOT over tighten the battery compartment screws, excessive force will damage the screw threads.

Registration Modes

Registering RX+L units to the RX+R.

Put the RX+L into registration mode and press either the - or + button of the pairs labelled '1', '2' or '3' that you wish that RX+L to be assigned to.

The RX+L unit will confirm the units are paired by flashing white or amber depending on the registration mode the RX+L was put into. (See RX+L manual for details of RX+L registration modes).

You can independently control up to three RX+L units with one RX+R.

It is also possible to register more than one RX+L to each pair of buttons. Done this way, each of the RX+L units assigned to any given pair of buttons will respond identically.

(NOTE : It is also possible, but not advised to register one RX+L to all three pairs of buttons on the RX+R. This offers no advantages and will use up memory slots on the RX+L unit. The RX+R will only operate the RX+L with the last pair that was registered with that RX+L.)

Registering RX+S units to the RX+R.

Start with all RX+S units powered down.

Press and hold, for >1.5 seconds, the 'S' button on the RX+R you wish to assign the first RX+S unit to i.e. S1, S2 or S3.

The corresponding LED for that button will flash orange and stay flashing for 10 seconds. Power on the RX+S unit you wish to register, whilst the orange LED is flashing and the LED will briefly change to continuous green before extinguishing, to indicate successful registration. If no RX+S is turned on within 10 seconds the LED will stop flashing. In this instance no RX+S has been registered and any previous registration will be retained. It is also possible to exit registration mode before the 10 seconds elapses by a single press of the button. This will also retain any existing registration.

If, however, it is desired to erase an existing registration, this can be done by double-tapping the button, before the 10 seconds elapses.

Only one RX+S unit can be assigned to each button making a maximum of three RX+S units in total that can be controlled with one RX+R.

Controlling an RX+L

To control an RX+L, the RX+R must be registered with that RX+L and the RX+L must be ON (illuminated) or in standby mode (i.e. the main light is OFF but the battery indicator LEDs are ON). If the RX+L is turned OFF it will not respond to the RX+R.

Turning an RX+L ON

When the RX+L is in standby mode it can be turned ON by a tap of either the – or + button from the pair (1,2 or 3) that is assigned to. The RX+L will then illuminate, in the colour and brightness that it was previously set to.

Controlling an RX+L when it is ON

The – and + buttons will control the brightness of the RX+L light. The RX+L has four brightness settings in both colour settings. Once the maximum brightness has been reached subsequent presses of the + button will have no effect. Equally once the minimum brightness has been reached subsequent presses of the - button will have no effect. Double tapping the – or + button will switch the LED colour from white to orange or orange to white. The new colour will come on at the same brightness setting as the previous colour.

Putting an RX+L into STANDBY

Press and hold either the – or + button for >1.5 seconds from the pair of buttons (1,2 or 3) that the RX+L is assigned to. The RX+L main light will go out, but the battery indicator LEDs will remain illuminated.

Controlling an RX+S

Ensure all the RX+S units you wish to control are registered with the RX+R.

1. Press and release any of the three 'S' buttons. The RX+R will now check the status of the RX+S units, during which time the LEDs will flash in sequence. The LEDs will then change to show the status of the units as follows –
 - Continuous Orange LED – The RX+S unit is in 'Standby' mode.
 - Continuous Green LED – The RX+S is in 'Floodlight' mode.
 - Pulsing Green LED – The RX+S is in 'Security' mode.
 - LED extinguished – RX+S is OFF, or no RX+S is assigned to this LED

To understand more about the RX+S modes please read the RX+S instructions

2. The operating mode of each RX+S unit can be changed by pressing the corresponding 'S' button. Pressing the button will cycle through the operating modes in the order 'Standby' (Orange) – 'Floodlight' (Green) – 'Security' (Pulsing Green) – 'Standby' (Orange) – etc.
3. If no buttons are pressed for 5 seconds, all LEDs will extinguish. Press any one of the 'S' buttons to repeat the process.

Temporary RX+S Muting function ("Security" mode, when used with RX+ receiver)

Any of the RX+S units which have detected movement whilst in "security" mode, can be temporarily "muted" so that they stop sending alarm signals to your RX+ receiver, by simply pressing any of the "S" buttons on the RX+R. The RX+S units will 're-arm' after 10 seconds.

Low Battery Warning

When the RX+R batteries are low the radio performance of the unit will be reduced. To indicate low batteries the Fox Head LED indicator will flash for 20 seconds after the last button press.

Drying Out After Use in Heavy Rain

The RX+R has been designed to be weatherproof and is rated to IPX7. However, after use in heavy rain, it is important to allow the unit to dry out properly by bringing the unit indoors.

NEVER place batteries in a hot environment (e.g. on a radiator).

Warranty & Product Information

For customer service returns:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Product Information

Fox, Micron & RX+ are Registered Trade Marks
We reserve the right to alter or modify the contents of this manual.

Operating frequency = 869.5 - 869.61MHz
Effective radiated power = 37mW max
IP Rating: IPX7



Hereby, Fox International Group Ltd, declares that the radio equipment type RX+R CEI220 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017.
The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/




Caractéristiques

- Boîtier scellé résistant aux intempéries
- Performances radio longue portée
- Circuits digitaux
- Faible décharge de la batterie
- Compatible RX+L et RX+S

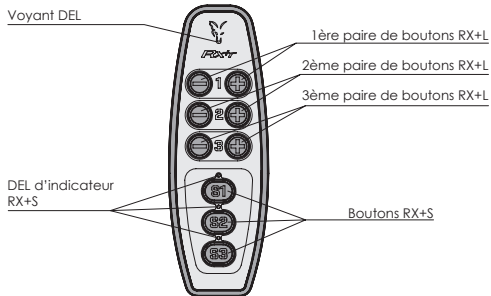

Installation des piles

1. À l'aide du tournevis fourni, dévissez les deux vis du couvercle de compartiment à piles.
2. Pincez chaque côté du couvercle de la batterie pour saisir et retirez le couvercle du boîtier.
3. Prenez soin de retirer les piles. Insérez de nouvelles piles et assurez-vous d'une polarité correcte.
4. Pour une meilleure étanchéité, assurez-vous que le couvercle de la batterie est bien étanche en appliquant une pression ferme.
5. Remontez le couvercle et les vis.




Configuration des piles

Le RX + R nécessite 2 piles alcalines LR6 AA 1.5V. L'utilisation de batteries de bonne qualité est essentielle pour une durée de vie maximale de la batterie.

Pour réduire le risque de fuite de la batterie :

- **NE PAS** mélanger les piles anciennes et neuves
- **NE PAS** mélanger différents types de batteries
- L'utilisation de piles rechargeables **N'EST PAS** recommandée

Si le RX+R ne doit pas être utilisé pendant une longue période, assurez-vous que les piles sont retirées.



ATTENTION à ne pas serrer les vis de manière excessive, ce qui endommagerait le pas de vis.

Modes de synchronisation

Enregistrement des unités RX+L dans le RX+R.

Mettez le RX+L en mode synchronisation et appuyez sur le bouton - ou + des paires étiquetées « 1 », « 2 » ou « 3 » auxquelles vous souhaitez que RX+L soit affecté.

L'unité RX+L confirmera que les unités sont jumelées en blanc ou orange clignotant en fonction du mode de synchronisation dans lequel le RX+L a été placé. (Voir le manuel RX+L pour plus de détails sur les modes de synchronisation RX+L).

Vous pouvez contrôler indépendamment jusqu'à trois unités RX+L avec un RX+R.

Il est également possible d'enregistrer plus d'un RX+L à chaque paire de boutons. De cette façon, chacune des unités RX+L attribuées à une paire de boutons donnée répondra de manière identique.

(NOTE : Il est également possible, mais déconseillé, d'enregistrer un RX+L aux trois paires de boutons du RX+R. Cela n'offre aucun avantage et utilisera des emplacements de mémoire sur l'unité RX+L. Le RX+R n'utilisera que le RX+L avec la dernière paire enregistrée avec ce RX+L.)

Synchronisation des unités RX+S sur le RX+R.

Commencez avec toutes les unités RX+S hors tension. Maintenez enfoncé pendant >1,5 seconde, le bouton « S » du RX+R auquel vous souhaitez affecter la première unité RX+S, c'est-à-dire S1, S2 ou S3.

La DEL correspondante pour ce bouton clignotera en orange et restera clignotante pendant 10 secondes. Allumez l'unité RX+S que vous souhaitez enregistrer, tandis que la DEL orange clignote et que la DEL passe brièvement en vert continu avant de s'éteindre, pour indiquer une inscription réussie. Si aucun RX+S n'est allumé dans les 10 secondes, le voyant cessera de clignoter. Dans ce cas, aucun RX+S n'a été enregistré et tout enregistrement précédent sera conservé. Il est également possible de quitter le mode de synchronisation avant que les 10 secondes ne s'écoulent en appuyant simplement sur le bouton. Cela permettra également de conserver tout enregistrement existant.

Si, toutefois, vous souhaitez effacer un enregistrement existant, cela peut être fait en appuyant deux fois sur le bouton, avant que les 10 secondes ne s'écoulent.

Une seule unité RX+S peut être affectée à chaque bouton, ce qui fait un maximum de trois unités RX+S au total qui peuvent être contrôlées avec un RX+R.

Contrôle d'un RX+L

Pour contrôler un RX+L, le RX+R doit être synchronisé avec ce RX+L et le RX+L doit être en marche (illuminé) ou en mode veille (c'est-à-dire que le voyant principal est éteint mais les voyants de batterie sont allumés). Si le RX+L est désactivé, il ne répondra pas au RX+R.

Mise en marche d'un RX+L

Lorsque le RX+L est en mode veille, il peut être activé en appuyant sur le bouton - ou + de la paire (1, 2 ou 3) à laquelle elle est affectée. Le RX+L s'allume ensuite, dans la couleur et la luminosité qui lui ont été précédemment attribuées.

Contrôle d'un RX+L lorsqu'il est activé

Les boutons - et + contrôleront l'intensité de la lumière du RX+L. Le RX+L dispose de quatre réglages de luminosité, et ce dans les deux réglages de couleur. Une fois la luminosité maximale atteinte, les pressions suivantes sur le bouton + n'auront aucun effet. De même, une fois que la luminosité minimale a été atteinte, les pressions ultérieures sur le bouton - n'auront aucun effet. Appuyez deux fois sur le bouton - ou + pour faire passer la couleur de la DEL du blanc à l'orange ou de l'orange au blanc. La nouvelle couleur s'allumera au même réglage de luminosité que la couleur précédente.

Mise en veille d'un RX+L

Maintenez enfoncé le bouton - ou + pendant >1,5 seconde à partir de la paire de boutons (1, 2 ou 3) auxquels le RX+L est affecté. Le voyant principal RX+L s'éteint, mais les voyants de batterie restent allumés.

Contrôle d'un RX+S

Assurez-vous que toutes les unités RX+S que vous souhaitez contrôler sont enregistrées avec le RX+R.

- Appuyez sur l'un des trois boutons « S » et relâchez-le. Le RX+R va maintenant vérifier l'état des unités RX+S, pendant lequel les DEL clignotera en séquence. Les voyants changeront alors pour afficher le État des unités comme suit :
 - DEL orange continue – L'unité RX+S est en mode « veille ».
 - DEL verte continue – Le RX+S est en mode « Projecteur ».
 - DEL verte clignotante – Le RX+S est en mode « Sécurité ».
 - DEL éteinte – RX+S est éteint ou aucun RX+S n'est affecté à cette DEL

Pour en savoir plus sur les modes RX+S, veuillez lire les instructions RX+S

2. Le mode de fonctionnement de chaque unité RX+S peut être modifié par en appuyant sur le bouton « S » correspondant. Appuyer sur le bouton parcourir les modes de fonctionnement dans l'ordre 'Veille' (orange continue) – 'Projecteur' (verte continue)– 'Sécurité' (verte clignotante) – 'Veille' (orange continue) – etc.
3. Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 secondes, toutes les DEL s'éteignent. Appuyez sur l'un des boutons « S » pour répéter le processus.

Fonction temporaire de mise en veille RX+S (mode « Sécurité », lorsqu'il est utilisé avec un RX+ Receiver)

Toutes les unités RX+S qui ont détecté un mouvement en mode « sécurité » peuvent être temporairement « coupées » afin qu'elles cessent d'envoyer des signaux d'alarme à votre récepteur RX+, en appuyant simplement sur l'un des boutons « S » du RX+R. Les unités RX+S se réarment après 10 secondes.

Avertissement de piles faibles

Lorsque les piles RX+R sont faibles, les performances radio de l'appareil seront réduites. Pour indiquer que les piles sont faibles, l'indicateur DEL Fox Head clignote pendant 20 secondes après la dernière pression sur le bouton.

Séchage après utilisation sous de fortes pluies

Le RX + R a été conçu pour être résistant aux intempéries et il est classé IPX7. Cependant, après une utilisation en cas de forte pluie, il est important de laisser l'appareil sécher correctement en l'amenant à l'intérieur.

Ne placez **JAMAIS** les piles dans un environnement chaud (par exemple sur un radiateur).

Garantie et informations sur le produit

Pour les retours au service à la clientèle :

Fox International Group Limited
Service clients
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
Belgique

eurocustomerservices@foxint.com

Informations sur le produit

Fox, Micron & RX+ sont des marques déposées
Nous nous réservons le droit d'altérer ou de modifier le contenu de ce
manuel.

Fréquence de fonctionnement = 869.5 - 869,61MHz
Puissance apparente rayonnée = 37mW max
Indice IP: IPX7

Par la présente, Fox International Group Ltd, déclare que la radio
Le type d'équipement RX+R CEI220 est conforme à la directive eu-
ropéenne sur les équipements radio 2014/53/UE.



Le texte intégral de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est
disponible à l'adresse Adresse internet suivante :

www.foxint.com/fr/services/documents-contractuels/




Kenmerken

- Weerbestendige gesealde behuizing
- Ultra-Long Range™ zender
- Digitaal circuit
- Laag stroomverbruik
- Compatibel met RX+L en RX+S

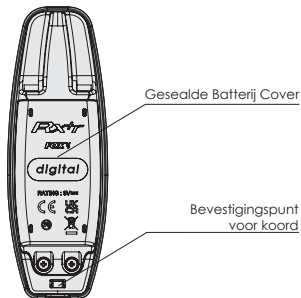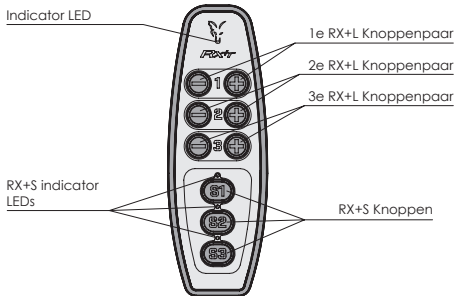

Plaatsen van batterijen

1. Schroef met de meegeleverde schroevendraaier de twee schroeven van de batterij cover los.
2. Pak de zijkanten van de cover stevig vast en trek de cover van de behuizing.
3. Verwijder oude batterijen voorzichtig. Plaats nieuwe batterijen en controleer op de juiste polariteit.
4. Plaats de cover en druk deze stevig maar voorzichtig aan voor de beste weersbestendigheid.
5. Bevestig de twee schroeven weer.




Batterij vereisten

De RX+R werkt op 2 stuks LR6 AA 1,5V Alkaline batterijen. Het gebruik van hoogwaardige batterijen is van essentieel belang voor een maximale batterijduur.

Om het risico op batterijlekkage te minimaliseren:

- Gebruik **GEEN** oude en nieuwe batterijen door elkaar heen
- Gebruik **GEEN** verschillende batterijtypen door elkaar heen
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt **AFGERADEN**

Als de RX+R voor langere tijd niet wordt gebruikt, dienen de batterijen te worden verwijderd.



Draai de schroefjes **NIET** té vast, te veel kracht zal het chroefdraad beschadigen.

Registeren RX+L units op de RX+R.

Zet de RX+L in de registratie modus en druk de – of + knop van knoppenpaar 1, 2 of 3. Afhankelijk van aan welk nummer de RX+L gekoppeld moet worden.

De RX+L unit zal de koppeling bevestigen door wit of amberkleurig te knipperen, afhankelijk van de registratiemodus waarin de RX+L was gezet (Zie de RX+L handleiding voor de details van de RX+L registratiemodi).

Er kunnen onafhankelijk van elkaar maximaal drie RX+L units worden bediend met de RX+R.

Het is tevens mogelijk om meer dan één RX+L te registreren op elk knoppenpaar. Elke RX+L unit die gekoppeld is aan hetzelfde knoppenpaar zal op dezelfde wijze reageren.

LET OP: Het is ook mogelijk – maar dat wordt niet geadviseerd – om één RX+L te koppelen aan alle drie knoppenparen van de RX+R. Dit biedt geen voordelen en zal geheugenruimte van de RX+L unit gebruiken. De RX+R zal de RX+L alleen bedienen met het laatste knoppenpaar dat op de RX+L is geregistreerd.

Registeren RX+S units op de RX+R.

Begin met het uitschakelen van alle RX+S units. Houd een 'S' knop op de RX+R langer dan 1,5 seconde ingedrukt om de eerste RX+S unit te registreren op bijv. S1, S2 of S3.

De corresponderende LED voor die knop zal 10 seconden oranje knipperen. Schakel de RX+S unit in die je wilt registreren terwijl de oranje LED knippert. De LED zal continu groen gaan branden voordat deze dooft; ter indicatie van een succesvolle registratie. Als er binnen 10 seconden geen RX+S is geregistreerd, zal de LED ophouden met knipperen. In dat geval is er geen RX+S geregistreerd en zal een vorige registratie behouden blijven. Het is ook mogelijk om de registratiemodus te beëindigen binnen de 10 seconden. Druk de knop daarvoor eenmaal in. Ook in dit geval zal een vorige registratie behouden blijven.

Een bestaande registratie kan verwijderd worden door de knop tweemaal in te drukken voordat de 10 seconden zijn verstreken.

Aan elke knop kan slechts één RX+S unit worden geregistreerd. Dat betekent dat er in totaal maximaal drie RX+S units kunnen worden bediend met één RX+R.

Bedienen van de RX+L

Om een RX+L te bedienen, moet de RX+R geregistreerd zijn op de betreffende RX+L en de RX+L moet INGESCHAKELD zijn (verlichting) of in de standby modus staan (bijv. de hoofdLED is UITGESCHAKELD, maar de LEDs van de batterij indicator zijn INGESCHAKELD). Als de RX+L UITGESCHAKELD is, zal deze niet reageren op de RX+R.

INSCHAKELEN van een RX+L

Als de RX+L in de standby modus staat, kan deze INGESCHAKELD worden door op de – of + knop te tikken van de knop (1,2 of 3) waaraan de RX+L is gekoppeld. De RX+L zal oplichten in de kleur en helderheid van de vorige instelling.

Bedienen van een RX+L als deze is INGESCHAKELD

Met de – en + knoppen is de helderheid van de RX+L lamp in te stellen. De RX+L heeft vier helderheid standen en beide kleur instellingen. Als de maximale helderheid is bereikt, zal het wederom indrukken van de + knop geen effect hebben. Als de minimale helderheid is bereikt, zal het opnieuw indrukken van de – knop geen effect hebben.

Dubbel tikken op de – of + knop zal de LED-kleur veranderen van wit naar oranje of van oranje naar wit. De nieuwe kleur heeft dezelfde helderheid stand als de vorige kleur.

Een RX+L STANDBY zetten

Houd de – of + knop van het knoppenpaar (1, 2 of 3) waaraan de RX+L is toegekend langer dan 1,5 seconde ingedrukt. De hoofdLED van de RX+L zal doven, maar de LEDs van de batterij indicator zullen blijven branden.

Bedienen van een RX+S

Zorg dat alle te bedienen RX+S units zijn geregistreerd op de RX+R.

1. Druk een van de drie 'S' knoppen in en laat deze weer los. De RX+R zal de status van de RX+S units controleren. Gedurende die tijd zullen de LEDs achtereenvolgens knipperen. Vervolgens veranderen de LEDs om de status van de units weer te geven:
 - Continu Oranje LED - De RX+S unit staat in de 'Standby' modus.
 - Continu Groene LED – De RX+S staat in de 'Floodlight' modus.
 - Pulserende Groene LED – De RX+S staat in de 'Security' modus.
 - LED gedoofd – De RX+S is UITGESCHAKELD of er is geen RX+S toegekend aan deze LED.

Lees de RX+S instructies voor meer informatie over de functies van de RX+S.

2. De werkstand van elke RX+S unit kan worden veranderd door de corresponderende 'S' knop in te drukken. Door de knop in te drukken komen de standen steeds in deze volgorde voorbij: 'Standby' (Continu Oranje) – 'Floodlight' (Continu Groene)– 'Security' (Pulserende Groene)– 'Standby' (Continu Oranje) – etc.
3. Als er gedurende 5 seconden geen knoppen worden ingedrukt, zullen alle LEDs doven.
Druk op een willekeurige 'S' knop om het proces te herhalen.

Tijdelijke RX+S Mute functie ('Security' modus, indien gebruikt in combinatie met een RX+ receiver)

RX+S units die beweging hebben gedetecteerd terwijl ze in de 'Security' modus staan, kunnen tijdelijk in een 'mute' stand worden gezet, zodat er geen alarmsignalen naar de RX+ receiver worden verzonden. Druk daarvoor een van de 'S' knoppen op de RX+R unit in. De RX+S units worden vervolgens na 10 seconden automatisch weer geactiveerd.

Lage batterijspanning waarschuwing

Als de RX+R batterijen bijna leeg zijn, zal het zendbereik van de unit worden verkleind. Bij een lager wordende batterijspanning zal de Fox logo LED 20 seconden blijven knipperen na het indrukken van de laatste knop.

Drogen na gebruik in zware regen

De RX+R is weersbestendig en heeft een IPX7-classificatie. Toch is het belangrijk om de unit, na gebruik in zware regen, binnenshuis goed te drogen.

Plaats batterijen **NOOIT** in een hete omgeving (bijv. op een radiator).

Garantie & Productinformatie

Voor klantenservice retourzendingen:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Productinformatie

Fox, Micron & RX+ zijn geregistreerde handelsmerken
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze handleiding
aan te passen.

Werkfrequentie = 869,5 - 869,61 MHz
Effectief zendvermogen = 37mW maximal
IP classificatie: IPX7

Hierbij verklaart de Fox International Group Ltd dat de RX+ Remote
type RX+S CEI220, voldoet aan de eisen van de Europese Radio Equip-
ment Directive 2014/53/EU.

De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is te lezen op het
volgende internetadres:



www.foxint.com/nl/ondersteuning/keurmerken/



Eigenschaften


- Wetterfest abgedichtetes Gehäuse
- Long Range Funkeigenschaft
- Digitaler Schaltkreis
- Niedriger Batterieverbrauch

- Kompatibel mit RX+L und RX+S

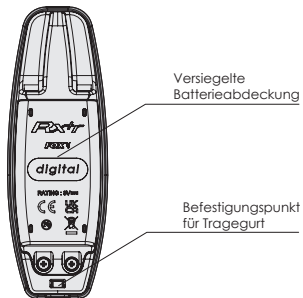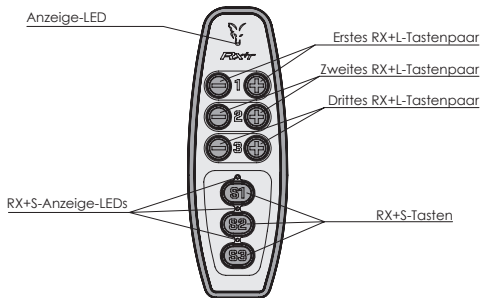

Batterien einlegen

1. Mit dem mitgelieferten Schraubenzieher die beiden Schrauben der Batterieabdeckung lösen.
2. Auf einer der beiden Seiten des Batteriefachdeckels drücken, um den Deckel vom Gehäuse abnehmen zu können.
3. Vorsichtig die Batterien herausnehmen. Setzen Sie neue Batterien unter Beachtung der Polarität ein.
4. Um eine optimale Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass die Batterieabdeckung gut abdichtet, indem Sie diese mit festem Druck anbringen.
5. Den Deckel und die Schrauben wieder montieren.




Erforderliche Batterien

Der RX+R benötigt 2 x LR6 AA 1.5V Alkaline Batterien. Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich.

Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:

- Mischen Sie **KEINE** alten und neuen Batterien
- Verwenden Sie **KEINE** verschiedene Batterietypen
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird **NICHT** empfohlen

Wenn der RX + R längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien entfernt sind.



Die Schrauben des Batteriefaches **NICHT** zu kräftig anziehen, zu starke Krafteinwirkung beschädigt die Gewinde.

Verbinden von RX+L-Einheiten mit dem RX+R.

Versetzen Sie den RX+L in den Registrierungsmodus und drücken Sie entweder die - oder +-Taste des Paares mit der Bezeichnung „1“, „2“ oder „3“, dem Sie den RX+L zuweisen möchten.

Die RX+L-Einheit bestätigt die Kopplung der Einheiten durch weißes oder gelbes Blinken, abhängig vom Registrierungsmodus, in den die RX+L-Einheit versetzt wurde. (Einzelheiten zu den RX+L-Registrierungsmodi finden Sie in der RX+L-Gebrauchsanleitung).

Sie können bis zu drei RX+L-Einheiten unabhängig voneinander mit einem RX+R steuern.

Es ist auch möglich, jedem Tastenpaar mehr als einen RX+L zuzuordnen. Dann reagieren alle RX+L-Einheiten, die einem bestimmten Tastenpaar zugewiesen sind, identisch.

(HINWEIS: Es ist auch möglich, aber nicht empfehlenswert, einen RX+L für alle drei Tastenpaare des RX+R zu registrieren. Dies bietet keine Vorteile und verbraucht Speicherplätze auf der RX+L-Einheit. Der RX+R arbeitet mit dem RX+L nur mit dem letzten Paar zusammen, das bei diesem RX+L registriert wurde.)

Verbinden von RX+S-Einheiten mit dem RX+R.

Beginnen Sie mit ausgeschalteten RX+S-Einheiten. Halten Sie die „S“-Taste auf dem RX+R, dem Sie die erste RX+S-Einheit zuweisen möchten, d. h. S1, S2 oder S3, länger als 1,5 Sekunden gedrückt.

Die entsprechende LED für diese Taste blinkt orange und blinkt 10 Sekunden lang. Schalten Sie die RX+S-Einheit ein, die Sie registrieren möchten, während die orange LED blinkt und die LED kurz auf Dauergrün wechselt, bevor sie erlischt, um die erfolgreiche Registrierung anzuzeigen. Wenn innerhalb von 10 Sekunden kein RX+S eingeschaltet wird, hört die LED auf zu blinken. In diesem Fall wurde kein RX+S registriert und alle vorherigen Registrierungen bleiben erhalten. Es ist auch möglich, den Registrierungsmodus vor Ablauf der 10 Sekunden durch einmaliges Drücken der Taste zu verlassen. Dabei bleibt auch eine eventuell bestehende Registrierung erhalten.

Wenn Sie jedoch eine bestehende Registrierung löschen möchten, können Sie dies durch Doppeltippen auf die Schaltfläche vor Ablauf der 10 Sekunden tun.

Jeder Taste kann nur eine RX+S-Einheit zugewiesen werden, sodass insgesamt maximal drei RX+S-Einheiten mit einer RX+R gesteuert werden können.

Steuern eines RX+L

Um einen RX+L zu steuern, muss der RX+R bei diesem RX+L registriert sein und der RX+L muss eingeschaltet (beleuchtet) oder im Standby-Modus sein (d. h. das Hauptlicht ist ausgeschaltet, aber die Batterieanzeige-LEDs sind eingeschaltet). Wenn der RX+L ausgeschaltet ist, reagiert er nicht auf den RX+R.

Einen RX+L einschalten

Wenn sich der RX+L im Standby-Modus befindet, kann er durch Antippen der – oder +-Taste des zugewiesenen Paares (1,2 oder 3) eingeschaltet werden. Der RX+L leuchtet dann in der zuvor eingestellten Farbe und Helligkeit.

Steuern eines RX+L, wenn dieser eingeschaltet ist

Mit den Tasten – und + steuern Sie die Helligkeit des RX+L-Lichts. Der RX+L verfügt über vier Helligkeitseinstellungen in beiden Farbeinstellungen. Sobald die maximale Helligkeit erreicht ist, haben weitere Betätigungen der +-Taste keine Wirkung mehr. Auch nach Erreichen der Mindesthelligkeit haben weitere Betätigungen der -Taste keine Wirkung mehr.

Durch zweimaliges Antippen der Tasten – oder + wechselt die LED-Farbe von Weiß auf Orange oder von Orange auf Weiß. Die neue Farbe

wird mit der gleichen Helligkeitseinstellung wie die vorherige Farbe angezeigt.

Einen RX+L in den STANDBY-Modus versetzen

Halten Sie die Taste „-“ oder „+“ des Tastenpaares (1, 2 oder 3), dem der RX+L zugewiesen ist, länger als 1,5 Sekunden gedrückt. Das RX+L-Hauptlicht erlischt, aber die Batterieanzeige-LEDs leuchten weiterhin.

Steuern eines RX+S

Stellen Sie sicher, dass alle RX+S-Einheiten, die Sie steuern möchten, beim RX+R registriert sind.

1. Drücken Sie eine der drei „S“-Tasten und lassen Sie sie wieder los. Der RX+R wird jetzt den Status der RX+S-Einheiten überprüfen. Während dieser Zeit blinken die LEDs nacheinander. Die LEDs wechseln dann und zeigen den Status der Einheiten wie folgt:
 - Dauerhaft orangefarbene LED – Das RX+S-Gerät befindet sich im „Standby“-Modus.
 - Dauerhaft grüne LED – Der RX+S befindet sich im „Flutlicht“-Modus.
 - Pulsierende grüne LED – Der RX+S befindet sich im „Sicherheits“-Modus.

- LED erloschen – RX+S ist AUS oder dieser LED ist kein RX+S zugewiesen

Um mehr über die RX+S-Einstellungen zu erfahren, lesen Sie bitte die RX+S-Anweisungen

2. Der Betriebsmodus jeder RX+S-Einheit kann geändert werden, indem Sie die entsprechende „S“-Taste drücken. Durch Drücken der Taste durchlaufen Sie die Betriebseinstellungen in der Reihenfolge „Standby“ (Dauerhaft orangefarben) – „Flutlicht“ (Dauerhaft grün) – „Sicherheit“ (Pulsierende grün) – „Standby“ (Dauerhaft orangefarben) – usw.
3. Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, erlöschen alle LEDs.
Drücken Sie eine der „S“-Tasten, um den Vorgang zu wiederholen.

Temporäre RX+S-Stummschalt-Funktion („Sicherheitsmodus“ bei Verwendung mit RX+-Empfänger)

Alle RX+S-Einheiten, die im „Sicherheits“-Modus eine Bewegung erkannt haben, können vorübergehend „stummgeschaltet“ werden, sodass sie keine Alarmsignale mehr an Ihren RX+-Empfänger senden, indem Sie einfach eine der „S“-Tasten am RX+R drücken. Die RX+S-Einheiten werden nach 10 Sekunden wieder „scharfgeschaltet“.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn die RX+R-Batterien schwach sind, verringert sich die Funkleistung des Geräts. Um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen, blinkt die Fox Haupt-LED-Anzeige 20 Sekunden lang nach dem letzten Tastendruck.

Austrocknen nach Gebrauch bei starkem Regen

Der RX+S ist wetterfest konzipiert und hat die Schutzklasse IPX7. Nach dem Einsatz bei starkem Regen ist es jedoch wichtig, das Gerät ordnungsgemäß trocknen zu lassen, indem Sie es ins Haus bringen.

Legen Sie Batterien **NIEMALS** in eine heiße Umgebung (z. B. auf einen Heizkörper).

Garantie- und Produktinformationen

Für Kundendienstrücksendungen:
Fox International Group Limited
Kundenservice
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
Belgien

eurocustomerservices@foxint.com

Produktinformation

Fox, Micron und RX+ sind eingetragene Marken
Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung
zu ändern oder zu modifizieren.

Betriebsfrequenz = 869.5 - 869.61MHz
Effektive Strahlungsleistung = 37mW max
IP-Bewertung: IPX7

Hiermit erklärt Fox International Group Ltd, dass die Funkeinheit Typ
RX+R CEI220 der europäischen Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
entspricht.


Der vollständige Text der britischen Konformitätserklärung ist verfügbar
unter folgender Internetadresse:

www.foxint.com/de/unterstuetzen/declarations-of-conformity/




Caratteristiche

- Case sigillato impermeabile
- Circuiteria Digitale
- Trasmissione radio con prestazioni a lungo raggio
- Basso consumo
- Compatibile con dispositivi RX+L e RX+S

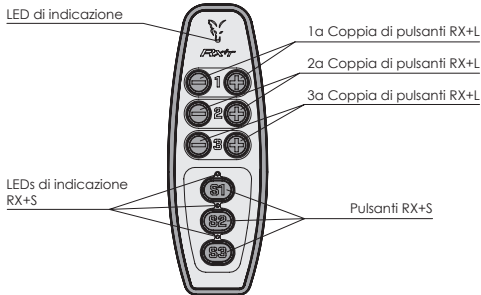

Installazione batterie

1. Utilizzando il cacciavite in dotazione, svitare le due viti del cover delle batterie.
2. "Pizzicare" entrambi i lati del cover della batteria per afferrarlo, quindi rimuoverlo dal case.
3. Fare attenzione nel rimuovere le batterie. Inserire batterie nuove, verificandone la corretta polarità.
4. Per una migliore resistenza agli agenti atmosferici, assicurarsi che il cover delle batterie abbia una buona tenuta, inserendolo in posizione e applicando una pressione decisa.
5. Rimontare cover e viti di fissaggio.




Requisiti delle batterie

L'unità remota RX+R richiede 2 batterie alcaline LR6 AA da 1,5 V. L'uso di batterie di buona qualità è essenziale per la massima autonomia dell'unità.

Per ridurre il rischio di perdite di liquido delle batterie:

- **NON** mescolare batterie vecchie e nuove
- **NON** mescolare batterie di tipo differente
- L'uso di batterie ricaricabili **NON** è raccomandato

Se l'unità remota RX+R non viene utilizzata per un lungo periodo, assicurarsi che le batterie vengono rimosse.



NON forzate troppo durante l'avvitamento della cover, una forza eccessiva potrebbe danneggiare la filettatura delle viti.

Modalità di Registrazione

Registrazione delle unità RX+L con l'unità remota RX+R.

Settare l'unità RX+L in modalità registrazione e premere il pulsante “-“ oppure il pulsante “+” delle coppie etichettate “1”, “2” o “3” a cui intendete assegnare l'unità RX+L.

L'unità RX+L confermerà che le unità sono accoppiate lampeggiando in bianco o ambra a seconda della modalità di registrazione utilizzata sull'unità stessa (consultare il manuale RX+L per i dettagli sulle modalità di registrazione).

È possibile controllare in modo indipendente fino a tre unità RX+L con una singola unità remota RX+R.

È anche possibile registrare più di una unità RX+L per ogni coppia di pulsanti. In questo modo, ciascuna delle unità RX+L assegnate ad una determinata coppia di pulsanti risponderà in modo identico.

(NOTA: è anche possibile, ma non consigliato, registrare una singola unità RX+L per tutte e tre le coppie di pulsanti sull'unità remota RX+R. Questo non offre vantaggi e utilizzerà gli slot di memoria sull'unità RX+L. L'unità remota RX+R utilizzerà solo l'unità RX+L con l'ultima coppia di pulsanti registrata con quella determinata RX+L.)

Registrazione delle unità RX+S con l'unità remota RX+R.

Iniziare con tutte le unità RX+S spente. Tenere premuto per un tempo > 1,5 secondi il pulsante “S” sull'unità remota RX+R a cui si desidera associare la prima unità RX+S, ad esempio S1, S2 o S3.

Il LED corrispondente a quel pulsante lampeggerà in arancione e rimarrà lampeggiante per 10 secondi. Accendere l'unità RX+S che si desidera registrare, mentre il LED arancione lampeggia: lo stesso passerà brevemente al verde continuo prima di spegnersi, per indicare l'avvenuta registrazione. Se non viene accesa un'unità RX+S entro 10 secondi, il LED smetterà di lampeggiare. In questo caso non è stata registrata nessuna unità RX+S, e qualsiasi registrazione precedente verrà mantenuta. È anche possibile uscire dalla modalità di registrazione prima che trascorrono i 10 secondi effettuando una singola pressione del pulsante. Questo manterrà qualsiasi registrazione esistente.

Se, tuttavia, si desidera cancellare una registrazione esistente, questo può essere fatto premendo due volte il pulsante, prima che trascorrono i 10 secondi.

È possibile assegnare una singola unità RX+S a ciascun pulsante, per un massimo di tre unità RX+S controllabili tramite una singola unità remota RX+R.

Controllo unità RX+L

Per controllare un'unità RX+L, l'unità remota RX+R deve essere registrata con quella determinata RX+L, e la stessa deve essere accesa (illuminata) o in modalità standby (cioè la luce principale è spenta ma i LED dell'indicatore della batteria sono accesi). Se la RX+L è spenta, non risponderà all'unità remota RX+R.

Accensione unità RX+L

Quando l'unità RX+L è in modalità standby, può essere attivata toccando il pulsante "-" o il pulsante "+" dalla coppia (1,2 o 3) a cui è assegnata. La RX+L si illuminerà quindi nel colore e con l'intensità che era stata impostata in precedenza.

Controllo unità RX+L quando è ACCESA

I pulsanti "-" e "+" controlleranno l'intensità della luce sull'unità RX+L. La RX+L ha quattro impostazioni di luminosità in entrambe le impostazioni di colore. Una volta raggiunta la luminosità massima, le successive pressioni del pulsante "+" non avranno alcun effetto. Allo stesso modo, una volta raggiunta la luminosità minima, le successive pressioni del pulsante "-" non avranno alcun effetto.

Premendo per due volte il pulsante "-" o "+", cambierà il colore del LED da bianco ad arancione o da arancione a bianco. Il nuovo

colore si accenderà con la stessa impostazione di luminosità del colore precedente.

Posizionamento in STANDBY unità RX+L

Tenere premuto il pulsante "-" oppure il pulsante "+" per un tempo > 1,5 secondi sulla coppia di pulsanti (1,2 o 3) a cui è assegnata l'unità RX+L. La luce principale della RX+L si spegnerà, ma i LED dell'indicatore dello stato della batteria rimarranno accesi.

Controllo unità RX+S

Assicurarsi che tutte le unità RX+S che si desidera controllare siano registrate con l'unità remota RX+R. .

1. Premere e rilasciare uno dei tre pulsanti "S". L'unità remota RX+R controllerà lo stato delle unità RX+S, periodo durante il quale i LED lampeggeranno in sequenza. I LED cambieranno quindi per mostrare lo stato delle unità come segue:
 - LED arancione continuo – RX+S è in modalità "Standby".
 - LED verde continuo – RX+S è in modalità "Proiettore".
 - LED verde lampeggiante – RX+S è in modalità "Sicurezza".
 - LED spento: unità RX+S spenta oppure non è stata assegnata nessuna RX+S a questo LED

Per saperne di più sulle modalità dell'unità RX+S, leggete le istruzioni relative.

2. La modalità operativa di ciascuna unità RX+S può essere modificata premendo il pulsante "S" corrispondente. La pressione del pulsante consentirà di scorrere le modalità operative nell'ordine "Standby" (arancione continuo) – "Proiettore" (verde continuo)– "Sicurezza" (verde lampeggiante) – "Standby" (arancione continuo) – ecc.
3. Se non vengono premuti pulsanti per 5 secondi, tutti i LED si spegneranno.
Premere uno qualsiasi dei pulsanti "S" per ripetere il processo.

Funzione di silenziamento temporaneo RX+S (modalità "Sicurezza", quando utilizzata con la ricevente RX+)

Tutte le unità RX+S che hanno rilevato il movimento mentre sono in modalità "sicurezza", possono essere temporaneamente "disattivate" in modo che smettano di inviare segnali di allarme alla ricevente RX+, semplicemente premendo uno qualsiasi dei pulsanti "S" sulla RX+R. Le unità RX+S si riattiveranno dopo 10 secondi.

Allarme batterie scariche

Quando le batterie della RX+R sono scariche, le prestazioni radio dell'unità saranno ridotte. Per indicare lo stato di batterie scariche, il

LED di indicazione Fox Head lampeggia per 20 secondi dopo l'ultima pressione del pulsante.

Asciugatura dopo l'uso in caso di pioggia battente

L'unità remota RX+R è stata progettata per essere impermeabile ed è classificata con grado IPX7. Tuttavia, dopo l'uso in caso di pioggia battente, è importante lasciare asciugare correttamente l'unità, portandola in un ambiente interno privo di umidità.

Non collocare **MAI** le batterie in un ambiente caldo (ad esempio su un radiatore)

Garanzia e informazioni sul prodotto

Per i resi al Servizio Clienti:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
Belgio

eurocustomerservices@foxint.com

Informazioni sul prodotto

Fox, Micron & RX+ sono marchi registrati
Ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo manuale.

Frequenza operativa = 869,5 - 869,61MHz
Potenza irradiata effettiva = 37mW max
Classificazione IP: IPX7

Con la presente, Fox International Group Ltd, dichiara che il dispositivo radio modello RX+R CEI220 è conforme alla direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.foxint.com/it/supporto/documenti-regolamento/





UK
CA



Features


- Időjárás álló, zárt ház
- Nagy hatótávú rádió teljesítmény
- Digitális áramkör
- Alacsony áramfelvétel

- RX+L és RX+S kompatibilis

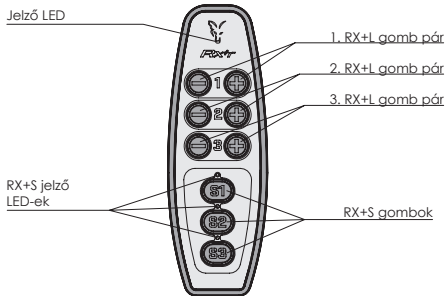

Elemek behelyezése

1. A mellékelt csavarhúzóval tekerjük ki a két csavart az elemtartóból.
2. Fogjuk meg az akkumulátorfedél mindkét oldalát és emeljük el a fedelet a házról.
3. Távolítsuk el az elemeket óvatosan. Helyezzük be az új elemeket, ügyelve a polaritásra.
4. A vízállóság miatt ügyeljünk a tömítés megfelelő illeszkedésére és finoman nyomjuk rá, ha a helyére került.
5. Helyezzük vissza az elemtakaró fedelet és a csavarokat.




Elemkövetelmények

Az RX+R működéséhez 2 db LR6 AA 1,5 V-os alkáli elem szükséges. A jó minőségű elemek használata elengedhetetlen a maximális élettartamhoz.

Az elemszivárgás kockázatának csökkentése érdekében:

- **NE** keverjük a régi és az új elemeket
- **NE** keverjük össze a különböző típusú elemeket
- Újratölthető akkumulátorok használata **NEM** javasolt

Ha az RX+R-t hosszabb ideig nem használjuk, akkor győződjünk meg arról, hogy az elemeket eltávolítottuk.



NE húzzuk túl az elemtakaró csavarjait, mert túlzott erő hatására megrongálódhat a csavarfej.

Regisztrációs módok

RX+L egységek regisztrálása az RX+R-hez.

Állítsuk az RX+L-t regisztrációs módba, és nyomjuk meg azon „1”, „2” vagy „3” gomb párok - vagy + gombját, amelyekhez hozzá szeretnénk rendelni az RX+L-t.

Az RX+L egység fehér vagy borostyánsárga villogással igazolja, hogy az egységek párosultak, attól függően, hogy az RX+L melyik regisztrációs módba került. (Az RX+L regisztrációs módok részleteit lásd az RX+L kézikönyvben).

Egy RX+R segítségével akár három RX+L egységet is vezérelhetünk egymástól függetlenül.

Lehetőség van egynél több RX+L regisztrálására is minden gombpárhoz. Ily módon az adott gombpárhoz rendelt RX+L egységek mindegyike azonosan fog reagálni.

(MEGJEGYZÉS: Az is lehetséges, de nem tanácsos, hogy egy RX+L-t regisztrálunk az RX+R mindhárom gombpárjához. Ez nem jelent előnyt, és elhasználja az RX+L egység memóriahelyét. Az RX+R csak a legutóbb regisztrált RX+L-el fog működni.)

RX+S egységek regisztrálása az RX+R-hez.

Kezdéshez az összes RX+S egység legyen kikapcsolva. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva több mint 1,5 másodpercig azt az „S” gombot az RX+R-en, amelyhez hozzá kívánjuk rendelni az első RX+S egységet, azaz az S1, S2 vagy S3-hoz.

A megfelelő gomb LED-je narancssárgán villogni kezd, és 10 másodpercig villog. Kapcsoljuk be a regisztrálni kívánt RX+S egységet, miközben a narancssárga LED villog, és a LED rövid ideig folyamatos zöldre vált, mielőtt kialszik, jelezve a regisztrációt. Ha 10 másodpercen belül nem kapcsol be az RX+S, a LED abbahagyja a villogást. Ebben az esetben nem sikerült az RX+S regisztrálása, és minden korábbi regisztráció megmarad. A regisztrációs módból a 10 másodperc letelte előtt is kiléphetünk egyetlen gombnyomással. Ezzel szintén megmaradnak a meglévő regisztrációk.

Azonban, ha törölni kíván egy meglévő regisztrációt, ezt a gomb kétszeri megérintésével teheti meg, mielőtt lejárna a 10 másodperc.

Minden gombhoz csak egy RX+S egység rendelhető, így összesen legfeljebb három RX+S egység vezérelhető egy RX+R gombbal.

RX+L vezérlése

Az RX+L vezérléséhez az RX+R-t regisztrálni kell az RX+L-hez, és az RX+L-nek BE (világító) vagy készenléti módban kell lennie (azaz a fő fény nem világít, de az akkumulátorjelző LED-ek világítanak). Ha az RX+L ki van kapcsolva, nem reagál az RX+R-re.

Az RX+L bekapcsolása

Amikor az RX+L készenléti módban van, akkor a – vagy a + gomb megérintésével kapcsolható be a hozzárendelt páron (1, 2 vagy 3). Ezután az RX+L a korábban beállított színen és fényerőn világít majd.

A bekapcsolt RX+L vezérlése

A – és + gombok szabályozzák az RX+L lámpa fényerejét. Az RX+L négy fényerő-beállítással rendelkezik mindkét színbeállításban. A maximális fényerő elérése után a + gomb további megnyomásának nincs hatása. Ugyanígy, a minimális fényerő esetén, a - gomb további megnyomásainak sincs hatása.

A – vagy + gomb kétszeri megérintésével a LED színe fehérről narancsra vagy narancssárgáról fehérre vált. Az új szín ugyanazzal a fényerővel fog világítani, mint az előző szín.

Az RX+L készenléti üzemmódba helyezése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a – vagy a + gombot >1,5 másodpercig azon gombpár (1, 2 vagy 3) közül, amelyhez az RX+L hozzá van rendelve. Az RX+L fő fény kialszik, de az akkumulátort jelző LED-ek égve maradnak.

Az RX+S vezérlése

Győződjünk meg arról, hogy az összes vezérelni kívánt RX+S egység regisztrálva van az RX+R-en.

1. Nyomjuk meg és engedjük fel a három „S” gomb bármelyikét. Az RX+R most ellenőrizni fogja az RX+S egységek állapotát, ezalatt a LED-ek sorban villogni fognak. A LED-ek ekkor megválnak, és a következőt mutatják. Az egységek állapota a következő:
 - Folyamatos narancssárga LED – Az RX+S egység „Készenléti” módban van.
 - Folyamatos zöld LED – Az RX+S „Világító” módban van.
 - Villogó zöld LED – Az RX+S „Biztonsági” módban van.
 - A LED kialszik – az RX+S ki van kapcsolva, vagy nincs RX+S hozzárendelve ehhez a LED-hez

Ha többet szeretne megtudni az RX+S módokról, kérjük, olvassa el az RX+S úrmutatót.

2. Az egyes RX+S egységek működési módja módosítható. Nyomjuk meg a megfelelő „S” gombot. A gomb megnyomásával váltunk át az üzemmódok között a „Készenlét” (Folyamatos narancssárga) sorrendben – „Világító” (Folyamatos zöld) – „Biztonsági” (Villogó zöld) – „Készenlét” (Folyamatos narancssárga)– stb.
3. Ha 5 másodpercig egyetlen gombot sem nyomunk meg, az összes LED kialszik. Nyomjuk meg az „S” gombok egyikét a folyamat megismétléséhez.

Ideiglenes RX+S némitási funkció („Biztonsági” mód, RX+ vevővel együtt használva)

Bármely RX+S egység, amely mozgást észlelt „biztonsági” módban, ideiglenesen „elnémítható”, hogy leállítsa a riasztási jel küldését az RX+ vevőnek, egyszerűen meg kell nyomnunk az RX+ bármelyik „S” gombját. R. Az RX+S egységek 10 másodperc után „újraélesednek”.

Alacsony töltöttség figyelmeztetés

Ha az RX+R elemekben a feszültség alacsony, az egység rádióteljesítménye csökken. Az alacsony elemszint jelzésére a Fox Head LED jelzőfénye az utolsó gombnyomás után 20 másodpercig villogni fog.

Erős esőben történő használat utáni szárítás

Az RX+R-t időjárásállóknak tervezték, és IPX7 besorolású. Erős esőben történő használat után azonban fontos, hogy az egység megfelelően kiszáradjon úgy, hogy az egységet vigyük beltérbe.

SOHA NE helyezze az elemeket forró helyre (például radiátorra).

Garancia és termékinformációk

Ügyfélszolgálatra történő visszaküldés esetén:
Fox International Group Limited
Ügyfélszolgálat
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Termék információk

A Fox, a Micron és az RX+ bejegyzett védjegyek
Fenntartjuk a jogot a jelen útmutató tartalmának megváltoztatására
vagy módosítására.

Működési frekvencia = 869,5 - 869,61MHz
Kisugárzott teljesítmény = 37mW max

A Fox International Group Ltd ezennel kijelenti, hogy az RX+R CEI220
típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről
szóló európai irányelvnek.



Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege a
következő címen érhető el:

www.foxint.com/hu/tamogatás/declarations-of-conformity/




Funkcje

- Szczelna obudowa
- Radio o dalekim zasięgu
- Układy cyfrowe
- Niski pobór prądu
- Kompatybilne z RX+L i RX+S

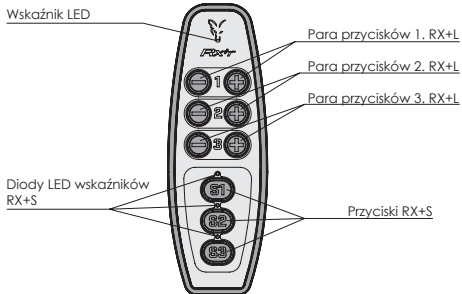

Wkładanie baterii

1. Za pomocą dołączonego wkrętaka odkręć dwie śrubki przytrzymujące pokrywę baterii.
2. Chwyć obie strony pokrywy baterii i pociągnij ją, aby odeszła od obudowy.
3. Uważaj podczas wyjmowania baterii. Włóż nowe baterie i upewnij się, czy włożyłeś je odpowiednimi biegunami.
4. Aby zachować szczelność urządzenia, upewnij się, czy pokrywa baterii dobrze przylega i mocno ją dociśnij.
5. Przykręć pokrywę śrubami.




Wymagania dotyczące baterii

Urządzenie RX+R działa na 2 baterie alkaliczne LR6 AA 1.5V. Stosowanie dobrych jakościowo baterii jest istotne dla zachowania maksymalnie długiej pracy.

Aby zapobiec ryzyku wycieku baterii:

- **NIE** mieszaj starych baterii z nowymi
- **NIE** mieszaj różnych typów baterii
- Używanie akumulatorów **NIE** jest zalecane

Jeśli urządzenie RX+R nie będzie używane przez dłuższy czas, zwróć uwagę, aby wyjąć baterie.



NIE WOLNO zbyt mocno przykręcać śrubek do obudowy, gdyż może to spowodować uszkodzenie ich gwintów.

Tryby synchronizacji

Synchronizowanie urządzeń RX+L z RX+R.

Wprowadź urządzenie RX+L w tryb synchronizacji i wciśnij przycisk - lub + z par przycisków oznaczonych numerami „1”, „2” lub „3”, do której zamierzasz przypisać urządzenie RX+L.

Urządzenie RX+L potwierdzi synchronizację obu urządzeń poprzez mrugnięcie diodą w kolorze białym lub bursztynowym, w zależności od trybu synchronizacji, w które wprowadzono urządzenie RX+L. (Szczegóły trybów synchronizacji urządzenia RX+L znajdziesz w instrukcji obsługi RX+L).

Za pomocą jednej centralki RX+R możesz niezależnie sterować trzema urządzeniami RX+L.

Możliwe jest także zsynchronizowanie więcej niż jednego urządzenia RX+L do każdej pary przycisków. Taka synchronizacja sprawia, że każde urządzenie RX+L przypisane do danej pary przycisków będzie reagować identycznie.

(UWAGA: Możliwa jest, choć nie jest to zalecane, synchronizacja jednego urządzenia RX+L do wszystkich trzech par przycisków na jednej centralce RX+R. Nie przynosi to jednak żadnych korzyści i prowadzi do zajęcia slotów pamięci w urządzeniu RX+L. Centralka RX+R będzie sterowała tylko tym urządzeniem RX+L za pomocą ostatniej pary przycisków, która została przypisana do tegoż RX+L.)

Synchronizowanie urządzeń RX+S z RX+R.

Rozpocznij od wyłączenia wszystkich urządzeń RX+S. Wciśnij i przytrzymaj przez więcej niż 1.5 sekundy przycisk „S” na centralce RX+R, jeśli chcesz przyporządkować pierwsze urządzenie RX+S to np. S1, S2 lub S3.

Dioda LED przyporządkowana do tego przycisku zamruga na pomarańczowo i będzie tak mrugać przez 10 sekund. Włącz urządzenie RX+S, które chcesz zsynchronizować. Dioda LED będzie mrugać na pomarańczowo, a następnie przed zgaszeniem zapali się ciągłym światłem w kolorze zielonym. Oznacza to pomyślną synchronizację. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie włączone żadne urządzenie RX+S, dioda LED przestanie mrugać. W takim wypadku żadne urządzenie RX+S nie zostanie zsynchronizowane, a wszelkie wcześniejsze synchronizacje zostaną zachowane. Możliwe jest również wyjście z trybu synchronizacji przed upływem okresu 10 sekund poprzez pojedyncze wciśnięcie przycisku. To również spowoduje zachowanie istniejących synchronizacji.

Jeśli jednak konieczne jest wykasowanie istniejących synchronizacji, to można to zrobić przez podwójne wciśnięcie przycisku przed zakończeniem okresu 10-sekundowego.

Do każdego przycisku można przypisać tylko jedno urządzenie RX+S, dzięki czemu jedna centralka RX+R może sterować maksymalnie trzema urządzeniami RX+S.

Sterowanie urządzeniem RX+L

Aby sterować urządzeniem RX+L konieczne jest zsynchronizowanie centralki RX+R z urządzeniem RX+L, a urządzenie RX+L musi być włączone (podświetlone) lub znajdować się w trybie czuwania (tzn. główna dioda jest wyłączona, ale wskaźniki LED baterii są włączone). Jeśli urządzenie RX+L jest wyłączone, nie będzie odpowiadać na sygnały centralki RX+R.

Włączanie urządzenia RX+L

Kiedy urządzenie RX+L jest w trybie czuwania, można je włączyć przez przyciśnięcie przycisku - lub + z odpowiedniej pary przycisków (1, 2 lub 3), do której urządzenie jest przypisane. Wówczas urządzenie RX+L się zaświeci w takim kolorze i jasności, w jakiej było wcześniej ustawione.

Sterowanie włączonym urządzeniem RX+L

Przyciski - i + sterują jasnością diod RX+L. Urządzenie RX+L ma cztery poziomy ustawienia jasności w obu ustawieniach kolorystycznych. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu jasności kolejne wciskanie przycisku + nie spowoduje żadnego efektu. Tak samo, po osiągnięciu minimalnego poziomu jasności, kolejne wciskanie przycisku - spowoduje żadnego efektu. Podwójne wciśnięcie przycisku - lub + spowoduje zmianę koloru diody LED z białej na pomarańczową lub z pomarańczowej na białą. Nowy

kolor będzie miał tę samą jasność, co poprzedni kolor.

Wprowadzanie urządzenia RX+L w tryb STANDBY

Wciśnij i przytrzymaj przez ponad 1.5 sekundy przycisk - albo + z pary przycisków (1, 2 lub 3), które zostały przypisane do urządzenia RX+L. Główna dioda RX+L zgaśnie, ale diody LED wskaźnika baterii pozostaną podświetlone.

Sterowanie urządzeniem RX+S

Upewnij się, czy wszystkie urządzenia RX+S, którymi chcesz sterować są zsynchronizowane z centralką RX+R.

1. Przyciśnij i zwolnij dowolny z trzech przycisków „S”. Teraz centralka RX+R będzie sprawdzała status urządzeń RX+S, w trakcie którego diody LED będą mrugać w kolejności. Następnie diody LED zmienią się, aby pokazać status urządzeń w sposób następujący:
 - Stałe światło LED w kolorze pomarańczowym – Urządzenie RX+S jest w trybie „Standby”.
 - Stałe światło LED w kolorze zielonym – Urządzenie RX+S jest w trybie „Floodlight”.
 - Pulsujące światło LED w kolorze zielonym – Urządzenie RX+S jest w trybie „Security”.

- Zgaszona dioda LED – RX+S jest wyłączone lub żadne urządzenie RX+S nie jest przypisane do tej diody

Aby dowiedzieć się więcej na temat trybów urządzenia RX+S prosimy przeczytać instrukcję obsługi RX+S.

2. Tryby sterowania każdego urządzenia RX+S można zmieniać poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku „S”. Wciśnięcie tego przycisku pozwoli przechodzić kolejno w następujące tryby: „Standby” - „Floodlight” – „Security” – „Standby” – itd.
3. Jeśli przez 5 sekund nie zostanie przyciśnięty żaden przycisk, wszystkie diody LED zgasną. Wciśnij dowolny z przycisków „S”, aby powtórzyć cały proces.

czasowa funkcja wyciszenia RX+S (tryb „Security” podczas korzystania z centralki RX+)

Dowolne urządzenie RX+S, które wykryje ruch i znajduje się w trybie „Security” może być czasowo „wyciszone”, dzięki czemu przestanie wysyłać sygnały alarmowe do twojej centralki RX+. Wystarczy wcisnąć dowolny przycisk „S” na centralce RX+. Urządzenia RX+S „uzbroją się” ponownie po 10 sekundach.

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Kiedy poziom baterii RX+R jest niski, zasięg radiowy urządzenia zostanie zmniejszony. Wskaźnikiem niskiego poziomu baterii jest dioda LED w kształcie logo Fox, która będzie mrugać przez 20 sekund po ostatnim przyciśnięciu przycisku.

Suszenie po używaniu w intensywnym deszczu

Centralka RX+R została zaprojektowana jako urządzenie szczelne i ma certyfikat IPX7. Jednakże po okresie jej użytkowania w intensywnym deszczu ważną rzeczą jest właściwe wysuszenie urządzenia i przeniesienie go do zadanego pomieszczenia.

NIGDY nie należy przechowywać baterii w środowisku o wysokiej temperaturze (np. przy grzejnikach).

Gwarancja i informacja o produkcji

Zwroty serwisowe należy kierować na adres:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Informacja o produkcie

Fox, Micron & RX+ są zastrzeżonymi znakami towarowymi
Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub modyfikacji treści tej instrukcji.

Częstotliwość pracy: 869.5 - 869.61 MHz
Efektywna moc wypromieniowana = maks 37mW
Stopień ochrony IP: IPX7


Fox International Group Ltd niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe RX+R CEI220 jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji o zgodności dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

www.foxint.com/pl/wsparcie/dokumenty-regulaminowe/




Vlastnosti

- Počasí odolné pouzdro
- Dlouhý dosah rádio vysílače
- Digitální obvody
- Nízká spotřeba
- Kompatibilní s RX+L a RX+S

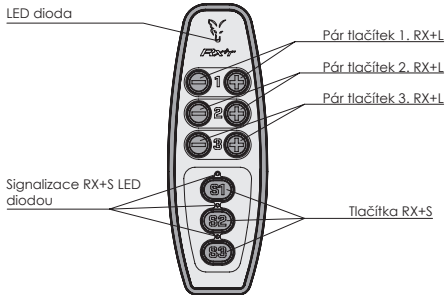

Vložení baterií

1. K povolání dvou šroubů na krytu baterie použijte přiložený šroubovák.
2. Sevřete obě strany krytu a táhněte kryt směrem od pouzdra.
3. Opatrně vyjměte baterie. Vložte nové baterie a ujistěte o jejich správné polaritě.
4. Nejlepší vodotěsnost, zajistíte přitlačením usazeného krytu.
5. Kryt zajistěte dotažením šroubů.




Používání baterií

RX+S používá 2 x LR6 AA 1,5V Alkalické baterie. Použití kvalitních baterií je nutné pro jejich maximální životnost.

Riziko vytečení baterií snižíte:

- **NIKDY** nepoužívejte současně staré a nové baterie
- **NIKDY** nepoužívejte současně různé typy baterií
- **NEDOPORUČUJEME** používat nabíjecí baterie

Pokud nebudete delší dobu používat zařízení RX+R ujistěte se prosím, že baterie jsou vyjmuty.



NIKDY neutahujte šrouby nadměrnou silou. Může to vést k poškození závitu šroubu.

Módy párování

Párování se světel RX+L s ovladačem RX+R.

Přepněte světlo RX+L do módu párování a stiskněte buď tlačítko - nebo + z páru tlačítek označeného '1', '2' nebo '3' ke kterému chcete světlo RX+L přiřadit.

Spárování světla RX+L se potvrdí blikáním bílou nebo žlutou barvou v závislosti na módu nastaveného na světle RX+L. (Podrobné informace o módech párování RX+L naleznete manuálu).

Jedním ovladačem RX+R můžete nezávisle řídit až 3 světla RX+L.

S jedním párem tlačítek lze spárovat více než jedno světlo RX+L. Tímto způsobem bude každá z jednotek RX+L přiřazená danému páru tlačítek reagovat identicky.

(POZN: Je také možné, rozhodně to však nedoporučujeme, spárovat jedno světlo RX+L se všemi třemi páry tlačítek ovladače RX+R, toto nastavení nenabízí žádné výhody a využije všechny paměťové sloty světla RX+L. Ovladač RX+R bude řídit světlo RX+L posledním spárovaným párem tlačítek).

Párování senzorů RX+L s ovladačem RX+R.

Začněte s vypnutými senzory RX+S. Stiskněte a držte tlačítko „S“ (např. S1, S2 nebo S3) na ovladači RX+R ke kterému chcete přiřadit první senzor po dobu větší než 1,5 sekundy.

Odpovídající LED dioda začne oranžově blikat po dobu 10 sekund. Zapněte senzor RX+S který chcete spárovat, zatímco LED dioda bliká a LED dioda se rozsvítí zeleně a potom zhasne, tímto se detekuje úspěšné spárování. Pokud se během 10 sekund žádný senzor RX+S nezapne, LED dioda přestane blikat. V tomto případě nedošlo k spárování se senzorem RX+S a všechny předchozí spárování zůstanou zachována. Režim spárování lze ukončit jedním stiskem tlačítka. Tímto se také zachovají všechny předchozí spárování.

Dvojitým stiskem tlačítka před uběhnutím intervalu 10 sekund vymažete existující spárování.

Pouze jeden senzor RX+S lze spárovat s tlačítkem, tedy maximálně tři senzory RX+S lze ovládat jedním ovladačem RX+R.

Ovládání světla RX+L

Pro ovládání světla RX+L, ovladač RX+R musí být spárováný s tímto světlem RX+L a světlo musí být zapnuté (Rozsvícené) nebo pohotovostním módu „Standby“ (např. světlo je vypnuté, ale LED dioda baterie svítí). Pokud je světlo RX+L vypnuté nereaguje na ovladač RX+R.

Rozsvícení světla RX+L

Je-li světlo RX+L v pohotovostním módu lze jej zapnout (rozsvítit) stiskem jednoho z tlačítek – nebo + z páru (1,2 nebo 3) se kterým je spárované. Světlo RX+L se poté rozsvítí v barvě a jasu jakém bylo předtím nastaveno.

Ovládání zapnutého (rozsvíceného) světla RX+L

Tlačítka – a + ovládají jas světla RX+L. Světlo RX+L má čtyři stupně jasu pro obě barvy. Při dosažení maximálního jasu další stisknutí tlačítka + nemá žádný efekt. Stejně tak při dosažení minimálního jasu další stisknutí tlačítka - nemá žádný efekt.

Dvojité stisknutí tlačítka – nebo + přepne barvu LED diod z bílé na oranžovou nebo z oranžové na bílou. Nově nastavená barva bude mít stejný jas jako předchozí barva.

Přepnutí světla RX+L do pohotovostního režimu STANDBY

Stiskněte a držte jednoho z tlačítek – nebo + z páru (1,2 nebo 3) se kterým je světlo RX+L spárované po dobu více než 1,5 sekundy. Hlavní světlo RX+L zhasne, ale LED dioda baterie zůstane svítit.

Ovládání senzoru RX+S

Ujistěte se, že všechna čidla, která chcete ovládat, jsou spárována s ovladačem RX+R.

1. Stiskněte některé tlačítko „S“. Ovladač RX+R si otestuje Stav jednotlivých senzorů RX+S, během této doby LED diody Blikají v sekvencích. Svícení LED diod se změní v závislosti na stavu senzorů. Stav senzorů se detekuje –
 - LED trvale svítilí Oranžovou – Senzor v pohotovostním módu „Standby“.
 - LED trvale svítilí Zelenou – Senzor v módu „Světlomet“.
 - LED blikající Zelenou – Senzor v bezpečnostním módu „Security“.
 - LED zhasla – Senzor RX+S je vypnutý, nebo není s touto LED spárováný

Více informací o módech senzoru RX+S naleznete v manuálu senzoru RX+S

2. pracovní mód každého senzoru RX+S lze měnit stiskem příslušného tlačítka „S“. Stiskem tlačítka se postupně přechází v pořadí „Standby“ (trvale svítilí Oranžovou) – „Světlomet“ (trvale svítilí Zelenou) – „Bezpečnostní“ (blikající Zelenou)– ‘Standby’ (trvale svítilí Oranžovou) – atd.
3. pokud nedojde ke stisku tlačítka během 5 sekund, všechny LED diody zhasnou. Stiskem jednoho z tlačítek „S“ se celý proces opakuje.

Funkce dočasně ztlumení RX+S (v „Bezpečnostním“ módu při použití příposlechu RX+)

Jakýkoliv senzor RX+S který detekuje pohyb v bezpečnostním módu lze dočasně ztlumit, aby přestal poplach do příposlechu RX+, jedním stisknutím jakéhokoliv tlačítka „S“ na ovladači RX+R. Senzor RX+S se znovu zaktivuje po 10 sekundách.

Varování nízký stav baterie

Při nízkém stavu baterií vložených do dálkového ovladače RX+R se výkon rádiového přenosu sníží. Nízký stav baterie se ukazuje blikáním LED diody v logu FOX po dobu 20 sekund po posledním stisku tlačítka.

Vysoušení po silných deštích

Dálkový ovladač RX+R byl navržen jako vodotěsný se stupněm krytí IPX7. Přesto po silném dešti je důležité umožnit jeho řádné vysoušení, přenesením senzoru do vnitřních prostor.

NIKDY nekládejte a nenechávejte baterie v horkém prostředí (např. na radiátoru).

Záruky a produktové informace

Zákaznický servis pro vrácení:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Produktové Informace

Fox, Micron & RX+ jsou registrované obchodními známkami.
Vyhrajujeme si právo změnit nebo upravit obsah tohoto návodu.

Frekvence = 869.5 - 869.61MHz
Efektivní vyzářený výkon = 37mW max
Krytí IP: IPX7

Fox International Group Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení označení RX+R CEI220 je v souladu s Evropskou směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Kompletní text prohlášení o shodě pro Spojené království je ke stažení na následující internetové adrese:



www.foxint.com/cz/podpora/zakonné-dokumenty/



Funkcie


- Puzdro odolné voči poveternostným vplyvom
- Rádiový vysielateľ s dlhým dosahom
- Digitálne obvody
- Nízka spotreba batérie

- Kompatibilný s RX+L a RX+S

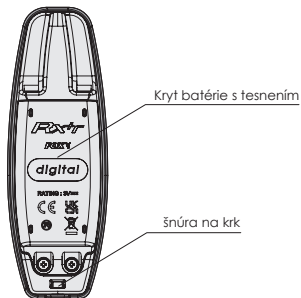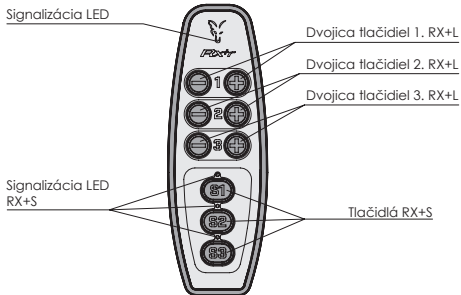

Vkladanie batérií

1. Pomocou dodaného skrutkovača uvoľníte dve skrutky na kryte batérií.
2. Uchopte obidve strany krytu a vytiahnite kryt z puzdra.
3. Opatrne vyberte batérie. Vložte nové batérie a uistite sa o ich správnej polarite.
4. Čo najlepšiu vodotesnosť zaistíte zatlačením krytu.
5. Kryt zaistíte dotiahnutím skrutiek.




Používanie batérií

RX+S používa 2 alkalické batérie LR6 AA 1,5 V. Používanie vysokokvalitných batérií je nevyhnutné na dosiahnutie maximálnej životnosti batérií.

Riziko vytečenia batérií znížíte:

- **NIKDY** nepoužívajte staré a nové batérie súčasne
- **NIKDY** nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií
- **NEPOUŽÍVAJTE** nabíjateľné batérie

Ak nebudete zariadenie RX+R používať dlhší čas, uistite sa, že sú batérie vybraté.



NEUŤAHUJTE skrutky priestoru pre batérie nadmernou silou, nadmerná sila poškodí závit skrutiek.

Módy párovania

Párovanie svetla RX+L s ovládačom RX+R.

Prepnite svetlo RX+L do režimu párovania a stlačte tlačidlo - alebo + z dvojice tlačidiel označených "1", "2" alebo "3", ku ktorým chcete jednotku RX+L priradiť.

Spárovanie RX+L sa potvrdí blikaním bielej alebo žltej farby v závislosti od režimu nastaveného na jednotke RX+L. (Podrobné informácie o režimoch párovania RX+L nájdete v príručke).

Pomocou jedného ovládača RX+R môžete nezávisle ovládať až 3 jednotky RX+L.

S jednou dvojicou tlačidiel možno spárovať viac ako jednu jednotku RX+L. Takto bude každá z jednotiek RX+L priradených k danej dvojici tlačidiel reagovať identicky.

(POZNÁMKA: Je tiež možné, ale rozhodne sa neodporúča, spárovať jednu jednotku RX+L so všetkými tromi párami tlačidiel na ovládači RX+R. Toto nastavenie neposkytuje žiadnu výhodu a využije všetky pamäťové sloty jednotky RX+L. Ovládač RX+R bude riadiť jednotku RX+L s posledným spárovaným párom tlačidiel).

Párovanie snímačov RX+L s riadiacou jednotkou RX+R.

Začnite s vypnutými snímačmi RX+S.

Stlačte a podržte tlačidlo "S" (napr. S1, S2 alebo S3) na ovládači RX+R, ku ktorému chcete priradiť prvý snímač, dlhšie ako 1,5 sekundy.

Príslušná LED dióda bude 10 sekúnd blikaf na oranžovo. Zapnite snímač RX+S, ktorý chcete spárovať, kým LED bliká a LED sa rozsvieti na zeleno a potom zhasne, tým sa zistí úspešné spárovanie. Ak sa do 10 sekúnd nezapne žiadny snímač RX+S, LED prestane blikaf. V tomto prípade nedošlo k žiadnemu spárovaniu so snímačom RX+S a všetky predchádzajúce spárovania sa zachovávajú. Režim párovania možno ukončiť jedným stlačením tlačidla. Tým sa zachovávajú aj všetky predchádzajúce spárovania.

Stlačte tlačidlo dvakrát pred uplynutím 10-sekundového intervalu, aby ste vymazali existujúce spárovania.

S jedným tlačidlom možno spárovať len jeden snímač RX+S, takže jedným ovládačom RX+R možno ovládať maximálne tri snímače RX+S.

Ovládanie RX+L

Ak chcete ovládať RX+L, ovládač RX+R musí byť spárovaný s týmto RX+L a jednotka musí byť zapnutá (rozsvietená) alebo v pohotovostnom režime (napr. jednotka je vypnuté, ale svieti kontrolka batérie). Ak je RX+L vypnuté, nereaguje na ovládač RX+R.

Zapnutie RX+L

V pohotovostnom režime možno RX+L zapnúť (rozsvietiť) stlačením jedného z tlačidiel - alebo + páru (1,2 alebo 3), s ktorým je spárovaná. Svetlo RX+L sa potom rozsvieti vo farbe a jase, ktoré boli predtým nastavené.

Ovládanie zapnutého (rozsvieteného) RX+L

Tlačidlami - a + sa ovláda jas svetla RX+L. Svetlo RX+L má štyri úrovne jasu pre obe farby. Po dosiahnutí maximálneho jasu nemá opätovné stlačenie tlačidla + žiadny účinok. Podobne po dosiahnutí minimálneho jasu nemá opätovné stlačenie tlačidla - žiadny účinok.

Dvojitým stlačením tlačidla - alebo + sa farba LED prepne z bielej na oranžovú alebo z oranžovej na bielu. Novo nastavená farba bude mať rovnaký jas ako predchádzajúca farba.

Prepnutie RX+L do pohotovostného režimu

Stlačte a podržte jedno z tlačidiel - alebo + z páru tlačidiel (1,2 alebo 3), s ktorým je svetlo RX+L spárované, dlhšie ako 1,5 sekundy. Hlavné svetlo RX+L sa vypne, ale kontrolka batérie zostane svietiť.

Ovládanie snímača RX+S

Uistite sa, že všetky senzory, ktoré chcete ovládať, sú spárované s ovládačom RX+R.

1. Stlačte ktorékoľvek z tlačidiel "S". Ovládač RX+R otestuje stav každého snímača RX+S, počas tohto času kontrolky LED blikajú v sekvenciách. LED diódy sa budú meniť v závislosti od stavu snímačov. Zistí sa stav snímača -
 - LED dióda trvalo svieti na oranžovo - snímač je v pohotovostnom režime.
 - LED dióda trvalo svieti na zeleno - snímač v režime "Svetlomet".
 - LED dióda bliká na zeleno - Senzor v režime "Bezpečnosť".
 - LED zhasnutá - Senzor RX+S je vypnutý alebo nie je spárovaný s touto LED.

Ďalšie informácie o režimoch snímača RX+S nájdete v príručke k snímaču RX+S

2. Prevádzkový režim každého snímača RX+S môžete zmeniť stlačením príslušného tlačidla "S". Stlačením tlačidla se postupně přechází v pořadí "Standby" (pohotovostný režim) - "Headlamp" (svetlomet) - "Bsecurity" (bezpečnosť) - "Standby" (pohotovostný režim) - atď.
3. Ak tlačidlo nestlačíte do 5 sekúnd, všetky LED diódy zhasnú. Stlačením jedného z tlačidiel "S" sa proces zopakuje.

Funkcia dočasného stlmenia RX+S (v režime "Safety" (Bezpečnosť) pri používaní počúvania RX+)

Ktorýkoľvek snímač RX+S, ktorý detekuje pohyb v režime Safety (Bezpečnosť), možno dočasne stlmiť, aby sa zastavil poplach do príposluchu RX+, stlačením ľubovoľného tlačidla "S" na ovládači RX+R. Snímač RX+S sa znovu aktivuje po 10 sekundách.

Upozornenie na slabú batériu

Keď sú batérie vložené do diaľkového ovládača RX+R vybité, výkon rádiového prenosu sa zníži. Nízky stav batérií je signalizovaný blikaním kontrolky LED v logu FOX počas 20 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

Vysušanie po silných dažďoch

Diaľkové ovládanie RX+R bolo navrhnuté ako vodotesné s krytím IPX7. Po silnom daždi je však dôležité nechať ho riadne vyschnúť tým, že sa snímač preniesie do interiéru.

NIKDY nevkladajte ani nenechávajte batérie v horúcom prostredí (napr. na radiátore).

Záruky a produktové informácie

Pre vrátenie zákazníckeho servisu:
Fox International Group Limited
Služby zákazníkom
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Informácie o produkte

Fox, Micron a RX+ sú registrované ochranné známky
Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť obsah tejto príručky.

Frekvencia = 869,5 - 869,61MHz
Efektívny vyžiarený výkon = max. 37mW
Ochrana IP: IPX7

Spoločnosť Fox International Group Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie označené RX+R CEI220 je v súlade s európskou smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej adresy:


www.foxint.com/cz/podpora/support/zákonné-dokumenty/



Caracteristici

- Carcasă impermeabilizată total
- Emițător radio cu rază lungă
- Circuite digitale
- Consum scăzut de baterie
- Compatibil cu RX+L și RX+S

LED indicator
telecomandă



Butoane împerechere
RX+L pozitia 1

Butoane împerechere
RX+L pozitia 2

Butoane împerechere
RX+L pozitia 3

LED-uri indicator senzor
RX+S

Butoane senzori
RX+S




Capac impermeabil
baterii

Punct atașare
cordon

Montarea bateriilor

1. Folosind șurubelnița din pachet, deșurubați atent șuruburile capacului bateriilor.
2. Apucați ferm capacul din ambele parti și trageți ușor pentru a îndepărta de carcasă.
3. Scoateți bateriile cu grijă. Introduceți baterii noi, asigurându-vă că ați fixat corect bornele.
4. Pentru impermeabilizare perfectă, asigurați-vă că etanșați telecomanda prin introducerea fermă a capacului bateriilor în locașul dedicat.
5. Fixați la loc capacul și șuruburile aferente.



Specificații Baterii


Telecomanda RX+R necesită 2 x baterii alcaline LR6 AA 1.5V.

Folosirea unor baterii de calitate este esențială pentru funcționalitate optimă.

Pentru a reduce riscul scurgerii bateriilor la interiorul telecomenzii:

- **NU folosiți** simultan baterii vechi și noi.
- **NU folosiți** simultan diferite tipuri de baterii.
- **NU recomandăm** folosirea acumulatorilor reîncărcabili.

Scoateți mereu bateriile din telecomandă în cazul în care nu o folosiți pentru o perioadă îndelungată.



NU FORȚAȚI șuruburile de pe capacul bateriilor întrucât excesul de forță poate distruge filetul de prindere.

Moduri de înregistrare

Înregistrarea dispozitivelor RX+L pe telecomanda RX+R

Introduceți dispozitivul RX+L în mod înregistrare și apăsați pe butoanele – sau + ale pozițiilor 1, 2 sau 3 de pe telecomanda RX+R, pentru a memora dispozitivul RX+L pe butonul dorit.

Dispozitivul RX+L va confirma înregistrarea pe telecomandă licărind alb sau în culoarea chihlimbarului, în funcție de modul de înregistrare propriu în care fusese setat la începutul procedurii (Consultați manualul dispozitivului RX+L pentru detalii privind multiplele sale moduri de înregistrare).

Fiecare telecomandă RX+R poate controla până la 3 unități RX+L independente.

Telecomanda permite de asemenea și înregistrarea mai multor dispozitive RX+L pe fiecare dintre pozițiile de înregistrare (1,2,3). În acest tip de funcționare, toate dispozitivele RX+L înregistrate pe un anumit buton vor reacționa identic.

(OBSERVAȚIE: De asemenea, este posibilă dar nu recomandată înregistrarea unui singur dispozitiv RX+L pe toate cele 3 poziții ale unei telecomenzi RX+R. Acest tip de funcționare nu oferă însă niciun avantaj și va ocupa întreaga memorie a dispozitivului RX+L. Telecomanda RX+R va controla dispozitivul RX+L doar prin intermediul ultimului buton pe care acest dispozitiv a fost memorat.)

Înregistrarea senzorilor RX+S pe telecomanda RX+R

La începutul procedurii de înregistrare senzorii RX+S trebuie să fie închiși. Țineți apăsat mai mult de 1.5 secunde butonul 'S' de pe telecomanda RX+R pe care doriți să înregistrați primul senzor RX+S (de ex: S1, S2 sau S3)

LED-ul butonului folosit va licări portocaliu timp de 10 secunde. Porniți senzorul RX+S pe care doriți să-l înregistrați, în timp ce LED-ul de pe telecomandă încă luminează portocaliu, iar LED-ul se va schimba rapid în lumină verde continuă înainte de a se închide, semnalizând înregistrare reușită. Dacă niciun senzor RX+S nu este pornit în cele 10 secunde, LED-ul de pe telecomandă va înceta să licărească. În acest caz, niciun senzor RX+S nu va fi înregistrat pe butonul ales, iar telecomanda va rămâne cu ultima înregistrare memorată. De asemenea, puteți întrerupe și voluntar procedura de înregistrare printr-o singură apăsare adițională a butonului selectat în timpul celor 10 secunde. Și în acest mod telecomanda va rămâne cu ultima înregistrare memorată.

Pentru a șterge ultima înregistrare memorată apăsați dublu pe butonul selectat în timpul celor 10 secunde.

Telecomanda RX+R poate înregistra și controla cel mult 3 senzori RX+S, câte unul pe fiecare buton (S1, S2, S3).

Controlarea unui dispozitiv RX+L

Telecomanda RX+R poate controla un dispozitiv RX+L dacă acesta a fost înregistrat și dacă este PORNIT (aprins) sau în mod standby (lumina principală este STINSĂ însă LED-urile indicatoare pentru nivelul bateriilor sunt APRINSE). Dacă dispozitivul RX+L este OPRIT el nu va răspunde comenzilor telecomenzii RX+R.

Pornirea dispozitivului RX+L

Dacă dispozitivul RX+L este în mod standby el poate fi PORNIT printr-o apăsare a unuia dintre butoanele – sau + de pe poziția pe care a fost înregistrat pe telecomandă (1,2 sau 3). Dispozitivul RX+L va începe să lumineze, în culoarea și la intensitatea memorate anterior.

Controlarea unui dispozitiv RX+L în timp ce este PORNIT

Butoanele – și + de pe telecomandă controlează intensitatea luminoasă a dispozitivului RX+L. Dispozitivul RX+L are 4 trepte de intensitate luminoasă pentru ambele culori oferite de LED. Dacă intensitatea maximă a fost atinsă, apăsări ulterioare ale butonului + nu vor avea niciun efect. De asemenea, dacă intensitatea minimă a fost atinsă, apăsări ulterioare ale butonului – nu vor avea niciun efect. Apăsarea dublă pe butoanele – sau + va schimba culoarea LED-ului din alb în portocaliu sau invers. Schimbarea culorii menține nivelul de intensitate luminoasă setat anterior.

Punerea dispozitivului RX+L în mod STANDBY

Țineți apăsat pentru mai mult de 1.5 secunde fie butonul – fie cel + de pe poziția pe care a fost înregistrat dispozitivul RX+L (1,2 sau 3). Lumina principală a dispozitivului RX+L se va stinge, însă LED-ul indicator pentru nivelul bateriei va rămâne aprins.

Controlarea unui senzor RX+S

Asigurați-vă că toți senzorii RX+S pe care doriți să-i controlați sunt înregistrați corect pe telecomanda RX+R.

1. Apăsați pe oricare dintre cele 3 butoane "S". Telecomanda RX+R va începe să verifice dispozitivele RX+S conectate, proces pe parcursul căruia LED-urile for licări în ordine. La finalizarea verificării LED-urile butoanelor "S" își vor schimba automat cu lorile pentru a indica modul în care funcționează fiecare senzor după cum urmează:
 - Lumină portocalie continuă – senzorul RX+S funcționează în mod 'Standby'
 - Lumină verde continuă – senzorul RX+S este în mod 'Floodlight'
 - Lumină verde intermitentă – senzorul RX+S este în mod "Security"
 - Fără lumină – senzorul RX+S este PORNIT sau niciun senzor nu a fost împerecheat pe acest buton.

Pentru mai multe informații privind modurile de funcționare ale senzorilor RX+S vă rugăm să consultați manualul de instrucțiuni al senzorului RX+S.

2. Modul de operare al fiecărui senzor RX+S poate fi schimbat printr-o simplă apăsare a butonului "S" de pe telecomanda RX+R pe care a fost înregistrat. Apăsarea butonului va trece succesiv prin toate modurile de operare "Standby" (portocalie continuă) – "Floodlight" (verde continuă) – "Security" (verde intermitentă) – "Standby" (portocalie continuă) etc.
3. Dacă niciun buton nu este apăsat timp de 5 secunde, toate LED-urile butoanelor "S" se vor închide. Pentru a reîncepe procedura, apăsați pe oricare dintre butoanele "S".

Funcție închidere temporară sonor RX+S (în modul "Security" dacă senzorul RX+S este împerecheat cu stația pentru avertizori RX+).

Orice senzor RX+S care a detectat mișcare în timp ce este în modul de funcționare "Security" poate fi comutat pe mod silențios, pentru a înceta să transmită semnale pe stația pentru avertizori RX+. Pentru a activa modul silențios, apăsați pe oricare dintre butoanele "S" de pe telecomanda RX+R. Senzorul RX+S se va re-calibra singur pentru detectarea mișcărilor ulterioare după 10 secunde.

Avertizare baterii descărcate

În momentul în care bateriile din telecomanda RX+R ating un nivel

critic de descărcare, performatele de emisie-recepție ale telecomenzii vor fi reduse. Pentru a indica atingerea nivelului critic de descărcare, LED-ul din spatele logo-ului Fox va licări timp de 20 secunde de la ultima apăsare a vreunui buton.

Uscarea în urma utilizării pe timp de ploaie puternică

Telecomanda RX+R a fost proiectată pentru a fi impermeabilă, conform standardului IPX7. Totuși, în condiții de expunere prelungită la intemperii devine important să aduceți telecomanda la interior, pentru a permite uscare perfectă și completă.

NU ȚINEȚI niciodată bateriile la temperaturi înalte (ex. pe radiator).

Garantie și Informații despre Produs

Pentru returnarea produsului privind garanție și service:
Fox International Group Limited
Customer services
Dennenlaan 3A
2340 Beerse
België

eurocustomerservices@foxint.com

Informatii despre Produs

Fox, Micron si RX+ sunt Mărci Înregistrate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii acestui manual de utilizare

Frecvență de operare = 869.5 - 869.61MHz

Putere efectivă radiată = 37mW max

Rating impermeabilizare = IPX7

Prin prezenta, Fox International Group LTD declară că echipamentul cu emițător radio RX+R CEI 220 este în conformitate cu Directiva Uniunii Europene privind Echipamentele cu Emițătoare Radio 2014/53/EU. Declarația de Conformitate pentru Regatul Unit poate fi consultată integral la:

www.foxint.com/ro/suport/documente-reglementare/



UK
CA




Характеристики

- Погодозащищённый корпус
- Дальний радиус действия
- Цифровая схема управления
- Низкий разряд батареи

- Совместимость с RX+L и RX+S

Светодиодный индикатор

Светодиодные индикаторы RX+S



1-я пара кнопок RX+L

2-я пара кнопок RX+L

3-я пара кнопок RX+L

Кнопки RX+S




Герметичная крышка батарейного отсека

Точка крепления шнура

Установка батарей

1. С помощью прилагаемой отвёртки отвинтите два винта крышки батарейного отсека.
2. Зажмите крышку батарейного отсека с обеих сторон и снимите её.
3. Будьте осторожны при извлечении батареек. Вставьте новые батарейки и убедитесь в правильной полярности.
4. Для лучшей защиты от атмосферных воздействий убедитесь, что крышка батарейного отсека надёжно закрыта, установив её на место с сильным нажимом.
5. Установите крышку и винты на место.




Требования к батареям

Для работы RX+R требуются 2 щелочные батарейки типа LR6 AA напряжением 1,5 В. Для обеспечения максимального срока службы батареи необходимо использование батареек хорошего качества.

Чтобы снизить риск вытекания заряда батареи:

- **НЕ** смешивайте старые и новые батарейки
- **НЕ** смешивайте различные типы батарей
- Не рекомендуется использование аккумуляторных батарей

Если RX+R не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, убедитесь, что батарейки извлечены.



НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ винты на крышке отсека для батарей, чрезмерное усилие повредит резьбу винтов.

Режимы регистрации

Регистрация устройств RX+L и пейджера RX+R.

Переведите RX+L в режим регистрации и нажмите кнопку - или + для пар с пометками '1', '2' или '3', которую вы хотите присвоить RX+L.

RX+L подтвердит сопряжение устройств, мигнув белым или янтарным светом в зависимости от режима регистрации, в который было переведено устройство RX+L. (Смотрите руководство RX+L для получения подробной информации о режимах регистрации RX+L).

Вы можете независимо управлять до трёх блоков RX+L с помощью одного RX+R.

Также, возможно зарегистрировать более одного RX+L для каждой пары кнопок. Сделав так, каждый из блоков RX+L, назначенных любой данной паре кнопок, будет реагировать одинаково.

(ПРИМЕЧАНИЕ: Также возможно, но не рекомендуется, регистрировать один RX+L для всех трёх пар кнопок на RX+R. Это не даёт никаких преимуществ и приведёт к использованию слотов памяти на устройстве RX+L. RX+R будет использовать RX+L только с последней парой, которая была зарегистрирована с помощью этого RX+L).

Регистрация устройств RX+S и пейджера RX+R

Начните с выключения питания всех устройств RX+S. Нажмите и удерживайте в течение >1,5 секунд кнопку 'S' на RX+R, которой вы хотите присвоить первое устройство RX+S, т.е. S1, S2 или S3.

Соответствующий светодиод для этой кнопки загорится оранжевым и будет мигать в течение 10 секунд. Включите питание устройства RX+S, которое вы хотите зарегистрировать, в то время как оранжевый светодиод мигает, а затем на короткое время сменится на непрерывный зелёный, прежде чем погаснуть, что указывает на успешную регистрацию. Если в течение 10 секунд RX+S не будет включён, светодиод перестанет мигать. В этом случае RX+S не был зарегистрирован, и любая предыдущая регистрация будет сохранена. Также можно выйти из режима регистрации до истечения 10 секунд одним нажатием кнопки. При этом также сохранится любая существующая регистрация.

Однако, если требуется удалить существующую регистрацию, это можно сделать двойным нажатием на кнопку до истечения 10 секунд.

Каждой кнопке может быть присвоено только одно устройство RX+S, в результате чего в общей сложности получается максимум три устройства RX+S, которыми можно управлять с помощью одного RX+R.

Управление RX+L

Чтобы управлять RX+L, RX+R должен быть зарегистрирован в этом RX+L, и RX+L должен быть включён (подсвечен) или находиться в режиме ожидания (т.е. основной индикатор выключен, но светодиоды индикатора заряда батареи горят). Если RX+L выключен, он не будет реагировать на RX+R.

Включение RX+L

Когда RX+L находится в режиме ожидания, его можно включить нажатием кнопки – или + из назначенной пары (1,2 или 3). Затем RX+L загорится тем цветом и с той яркостью, на которые он был настроен ранее.

Управление RX+L, когда он включён

Кнопки – и + будут управлять яркостью индикатора RX+L. RX+L имеет четыре настройки яркости в обоих цветовых режимах. Как только будет достигнута максимальная яркость, последующие нажатия кнопки '+' не будут иметь никакого эффекта. Точно так же, как только будет достигнута минимальная яркость, последующие нажатия кнопки – не будут иметь никакого эффекта. Двойное нажатие кнопки – или + переключит цвет светодиода с белого на оранжевый или с оранжевого на белый. Новый цвет загорится при той же яркости, что и предыдущий.

Перевод RX+L в режим ожидания

Нажмите и удерживайте кнопку – или + в течение >1,5 секунд из пары кнопок (1,2 или 3), для которых назначены RX+L. Основная лампочка RX+L погаснет, но светодиоды индикатора заряда батареи останутся гореть.

Управление RX+S

Убедитесь, что все устройства RX+S, которыми вы хотите управлять, зарегистрированы в RX+R.

1. Нажмите и отпустите любую из трех кнопок 'S'. Теперь RX+R проверит состояние блоков RX+S, в течение этого времени светодиоды будут последовательно мигать. Затем светодиоды изменятся, чтобы показать состояние устройств следующим образом –
 - Непрерывный оранжевый светодиод – устройство RX+S находится в режиме ожидания.
 - Непрерывный зелёный светодиод – RX+S находится в режиме 'Прожектора'.
 - Пульсирующий зелёный светодиод – RX+S находится в режиме 'Безопасность'.
 - Светодиод погашен – RX+S выключен, или этому светодиоду не назначены RX+S

Чтобы узнать больше о режимах RX+S, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями RX+S

2. Режим работы каждого устройства RX+S можно изменить нажатием соответствующей кнопки "S". Нажатие кнопки приведёт к циклическому переключению режимов работы в порядке "Режим ожидания" – "Прожектор" – "Охрана" – "Режим ожидания" – и т.д.
3. Если в течение 5 секунд не будет нажата ни одна кнопка, все светодиоды погаснут. Нажмите любую из кнопок "S", чтобы повторить процесс.

Функция временного отключения звука RX+S (режим "Безопасность" при использовании с пейджером RX+)

Любое из устройств RX+S, обнаруживших движение в режиме "безопасность", можно временно "отключить", чтобы они перестали посылать сигналы тревоги на ваш пейджер RX+, простым нажатием любой из кнопок "S" на RX+R. Устройства RX+S будут "повторно включены" через 10 секунд.

Предупреждение о низком заряде батареи

Когда батареи RX+R разряжены, производительность устройства в режиме радиосвязи будет снижена. Для индикации низкого заряда батарей светодиодный индикатор голова FOX будет мигать в течение 20 секунд после последнего нажатия кнопки.

Сушка после использования под проливным дождём

RX+R был разработан таким образом, чтобы быть защищённым от атмосферных воздействий и имеет класс защиты IPX7. Однако, после использования под проливным дождём важно дать устройству как следует просохнуть, перенеся его в помещение.

НИКОГДА не размещайте батареи в горячем месте (например, на радиаторе отопления).

Гарантия и информация о продукте

Для сервиса и поддержки клиентов:
Все претензии по неисправностям приборов, купленных у официального представителя FOX в России, компании Carptime, либо у её региональных представителей, направлять для рассмотрения в точку продажи.

Информация о продукте

Fox, Micron и RX+ являются зарегистрированными торговыми марками
Мы оставляем за собой право изменять содержание данного руководства.

Рабочая частота = 869.5 - 869.61 МГц
Эффективная излучаемая мощность = не более 37 мВт
IP-защита: IPX7

Настоящим Fox International Group Ltd заявляет, что радиооборудование типа RX+R CEI220 соответствует европейской директиве по радиооборудованию 2014/53/EU.
С полным текстом декларации соответствия Великобритании можно ознакомиться по следующему интернет-адресу:

www.foxint.com/ru/поддержка/declarations-of-conformity/



